

Hashøj Kraftvarmeforsyning Amba

Fjernvarmedeklaration 2025

Data fra 2024

Energi brugt per leveret varme: 1,11

Vedvarende energi

Andel vedvarende energi

93,14%

Rangering - CO₂ udledning

Sammenligning med alternative energikilder



Grøn

Mindre CO₂ udledning end en luft til vand varmepumpe


Gul

Mindre CO₂ udledning end et gasfyr

Rød

Større CO₂ udledning end et gasfyr

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

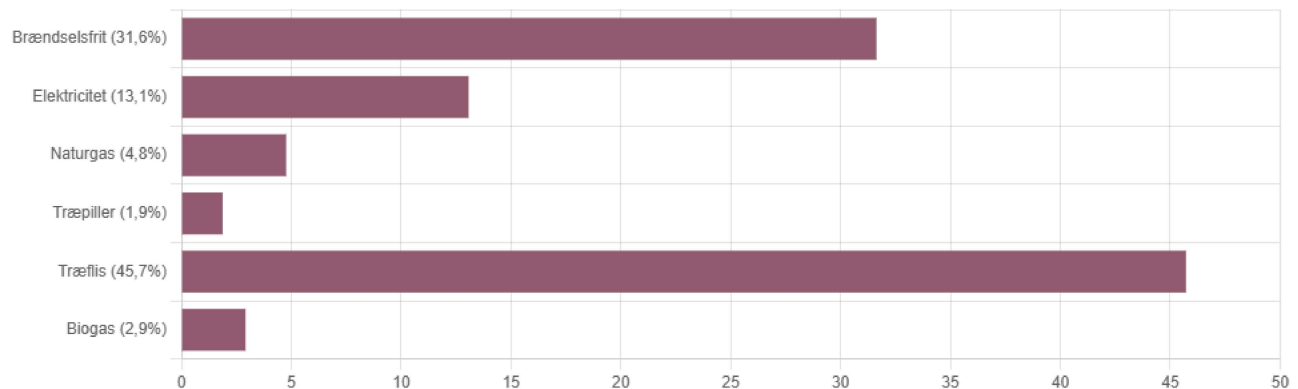

Miljødeklaration

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ	Fjernvarme pr. kWh
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	6,5 kg/GJ	23,5 g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	24,0 g/GJ	86,4 mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	3,4 g/GJ	12,2 mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	8,1 kg/GJ	29,2 g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	10,0 g/GJ	36,0 mg/kWh
NO _x (Kvælstofilter)	89,3 g/GJ	321,5 mg/kWh
CO (Kulilte)	205,1 g/GJ	738,4 mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)	9,8 g/GJ	35,3 mg/kWh
Partikler (TSP)	15,7 g/GJ	56,5 mg/kWh

Kontaktoplysninger

Hashøj Kraftvarmeforsyning Amba
CVR: 16408530
Industrivej 17 | 4261 Dalmose
+45 58 18 80 60 | anders@hashoej-kv.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'. Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden. Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.